
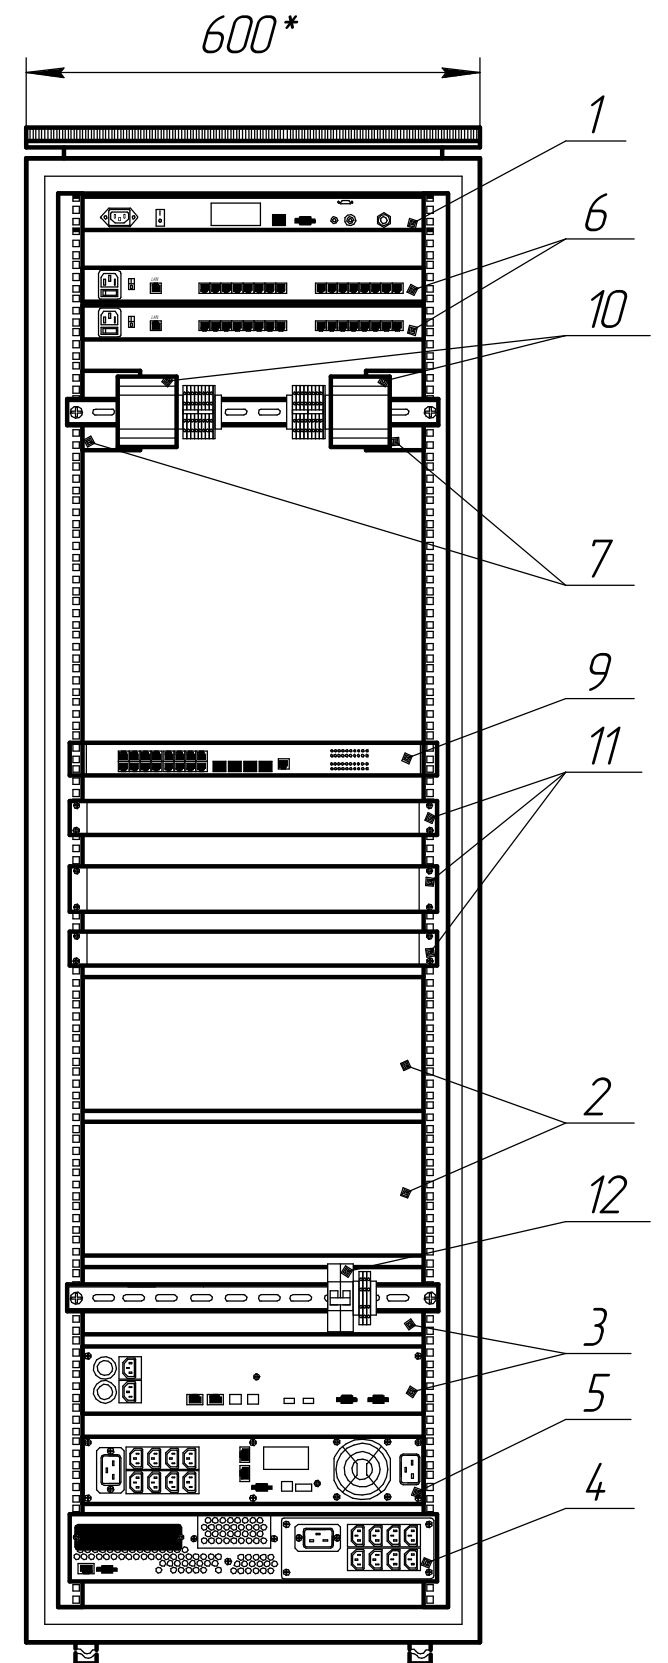
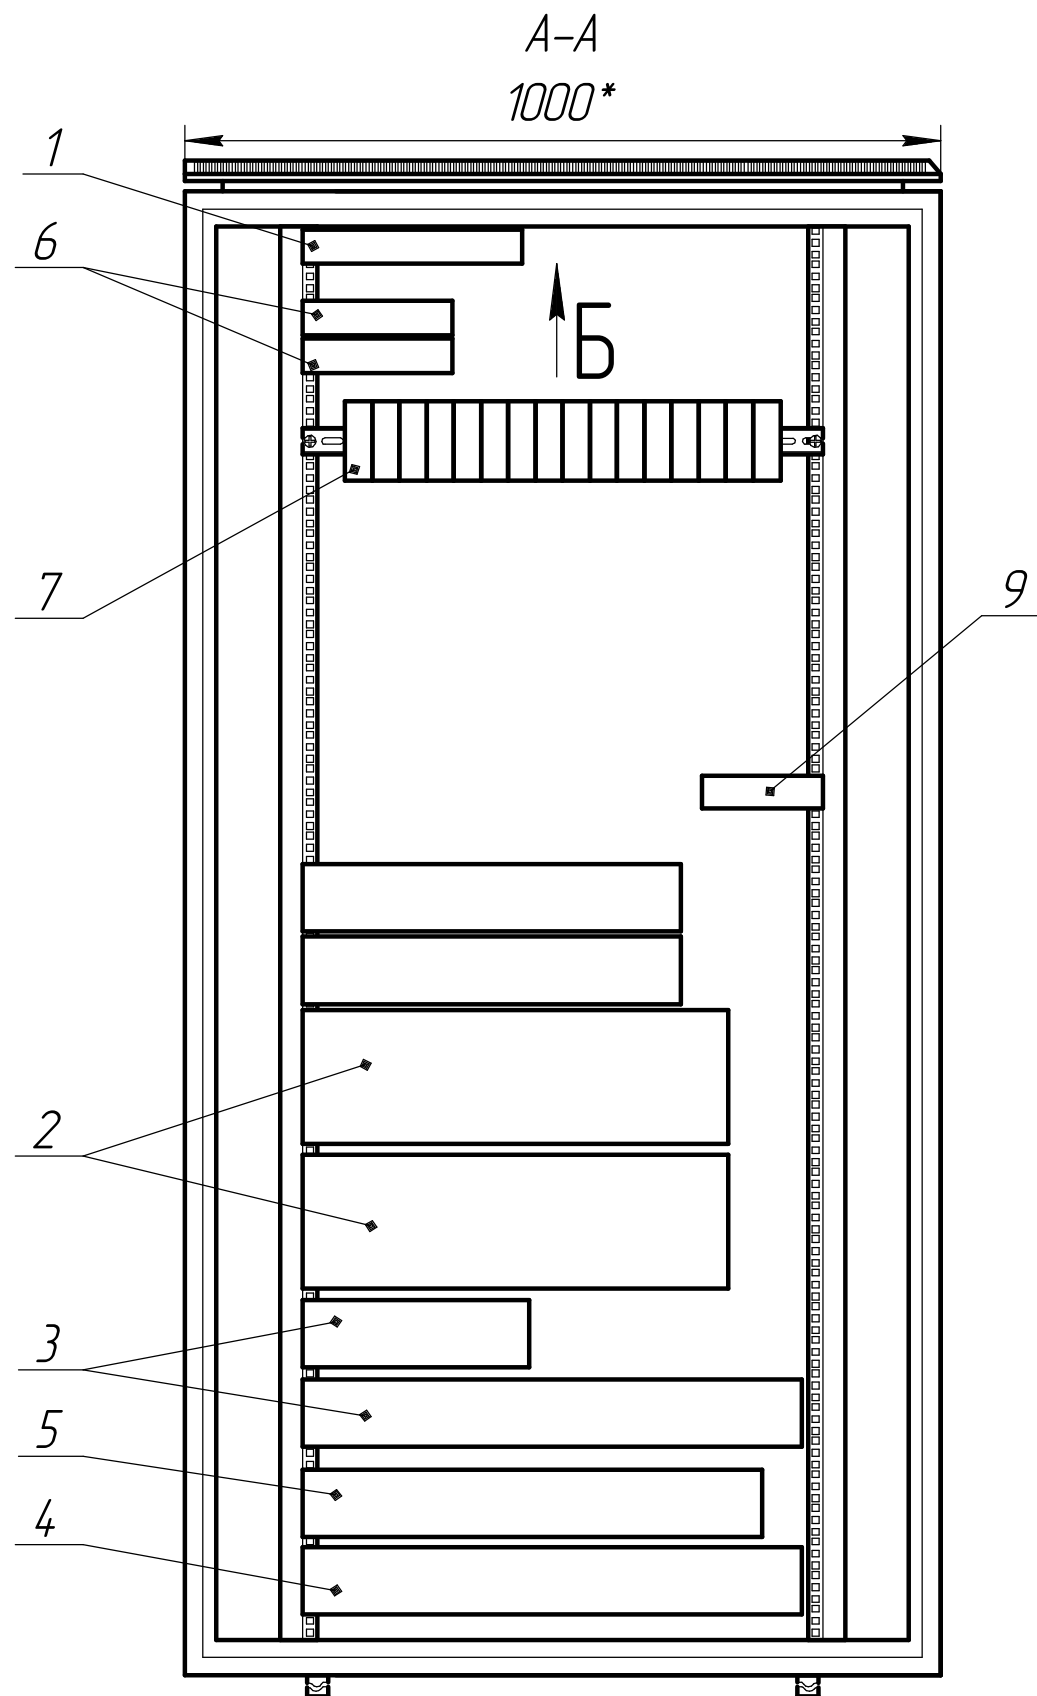


Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

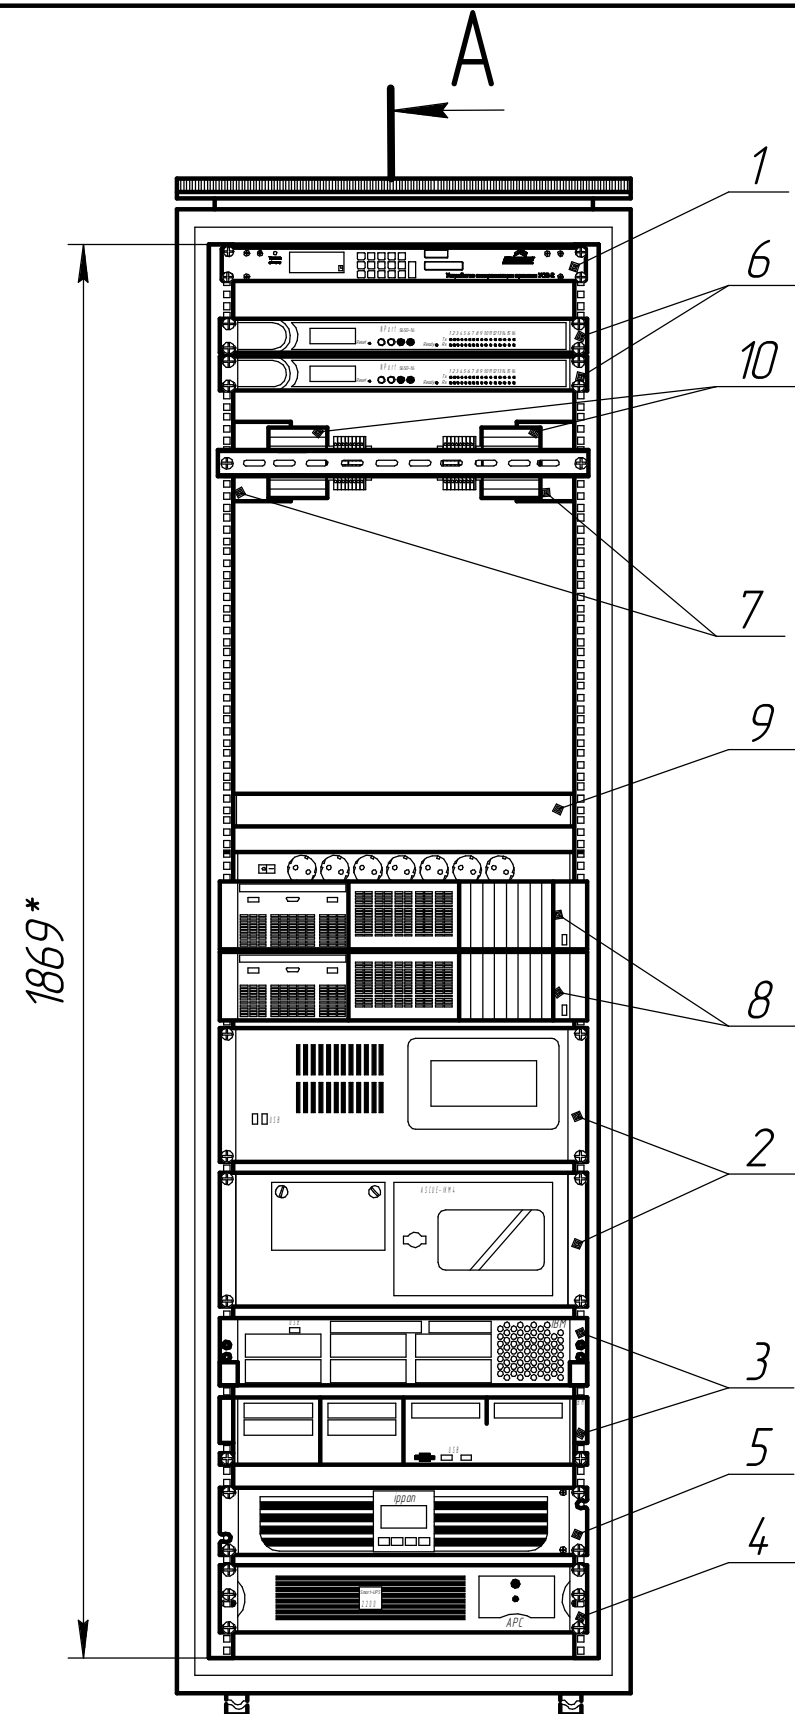


1. *размеры для справок.
2. Шкаф показан со снятой передней и задней дверцей, и снятыми боковыми панелями.
3. Термостат на вентиляторной панели установить на плюс 40°C.
4. Комплект крепления и кабель питания входит в комплект поставки ВЛСТ 1000.51.002.

						ВЛСТ 983. 00. 001 В0			
						АИИС КУЭ ОАО «Томскэнергосбыт»			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЦСОИ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Родичев		Род	01.15		Р	1	2
Проверил		Шмончев		Ш					
						Чертеж общего вида шкафа	ЗАО ИТФ "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"		
Н.контр.									
Утв.		Шмончев		Ш					

Таблица 1 – Перечень оборудования.

№ поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	УСВ-2 (ВЛСТ 237.00.000)	1	Существующее
2	Сервер ИКМ	1	Существующий
3	Сервер БД	1	Существующий
4	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200	1	Существующий
5	Источник бесперебойного питания IPPON SMART Winner 3000	1	
6	16-портовый сервер последовательных устройств MOXA NPort 5650	2	Предоставляется Заказчиком
7	GSM-Модем Teleofis RX100-R	32	Предоставляется Заказчиком
8	Сервер HP Proliant	2	
9	Коммутатор HP ProCurve	1	
10	Блок питания Mean Well DR-60-12	4	Предоставляется Заказчиком
11	Блок розеток	3	Существующий
12	Автоматический выключатель	1	Существующий
13	Опция система охлаждения ВЛСТ 1000.51.002	1	

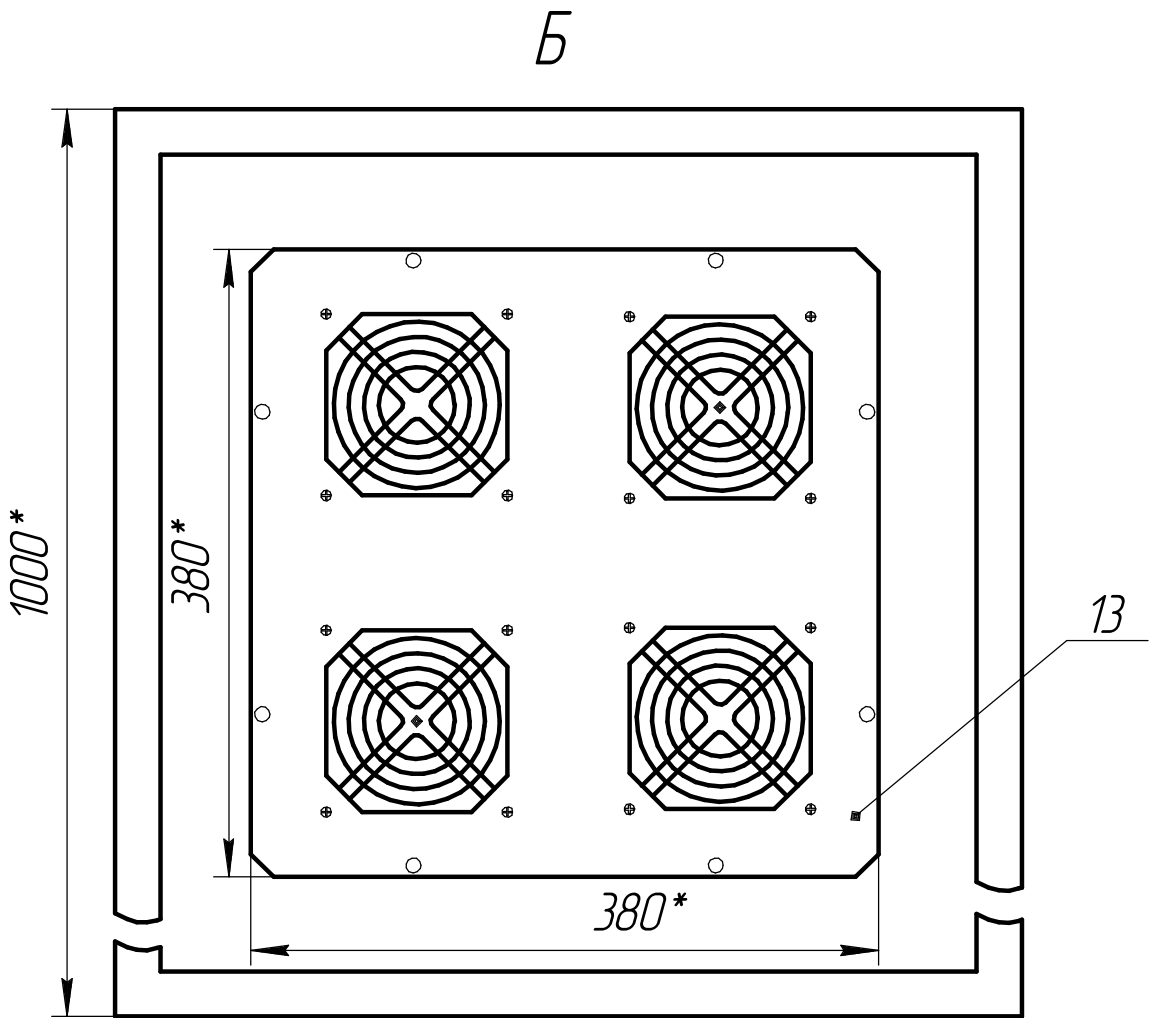

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №