

Согласовано

Инв. №	Подл. и дата	Взам. инв. №
подл.		

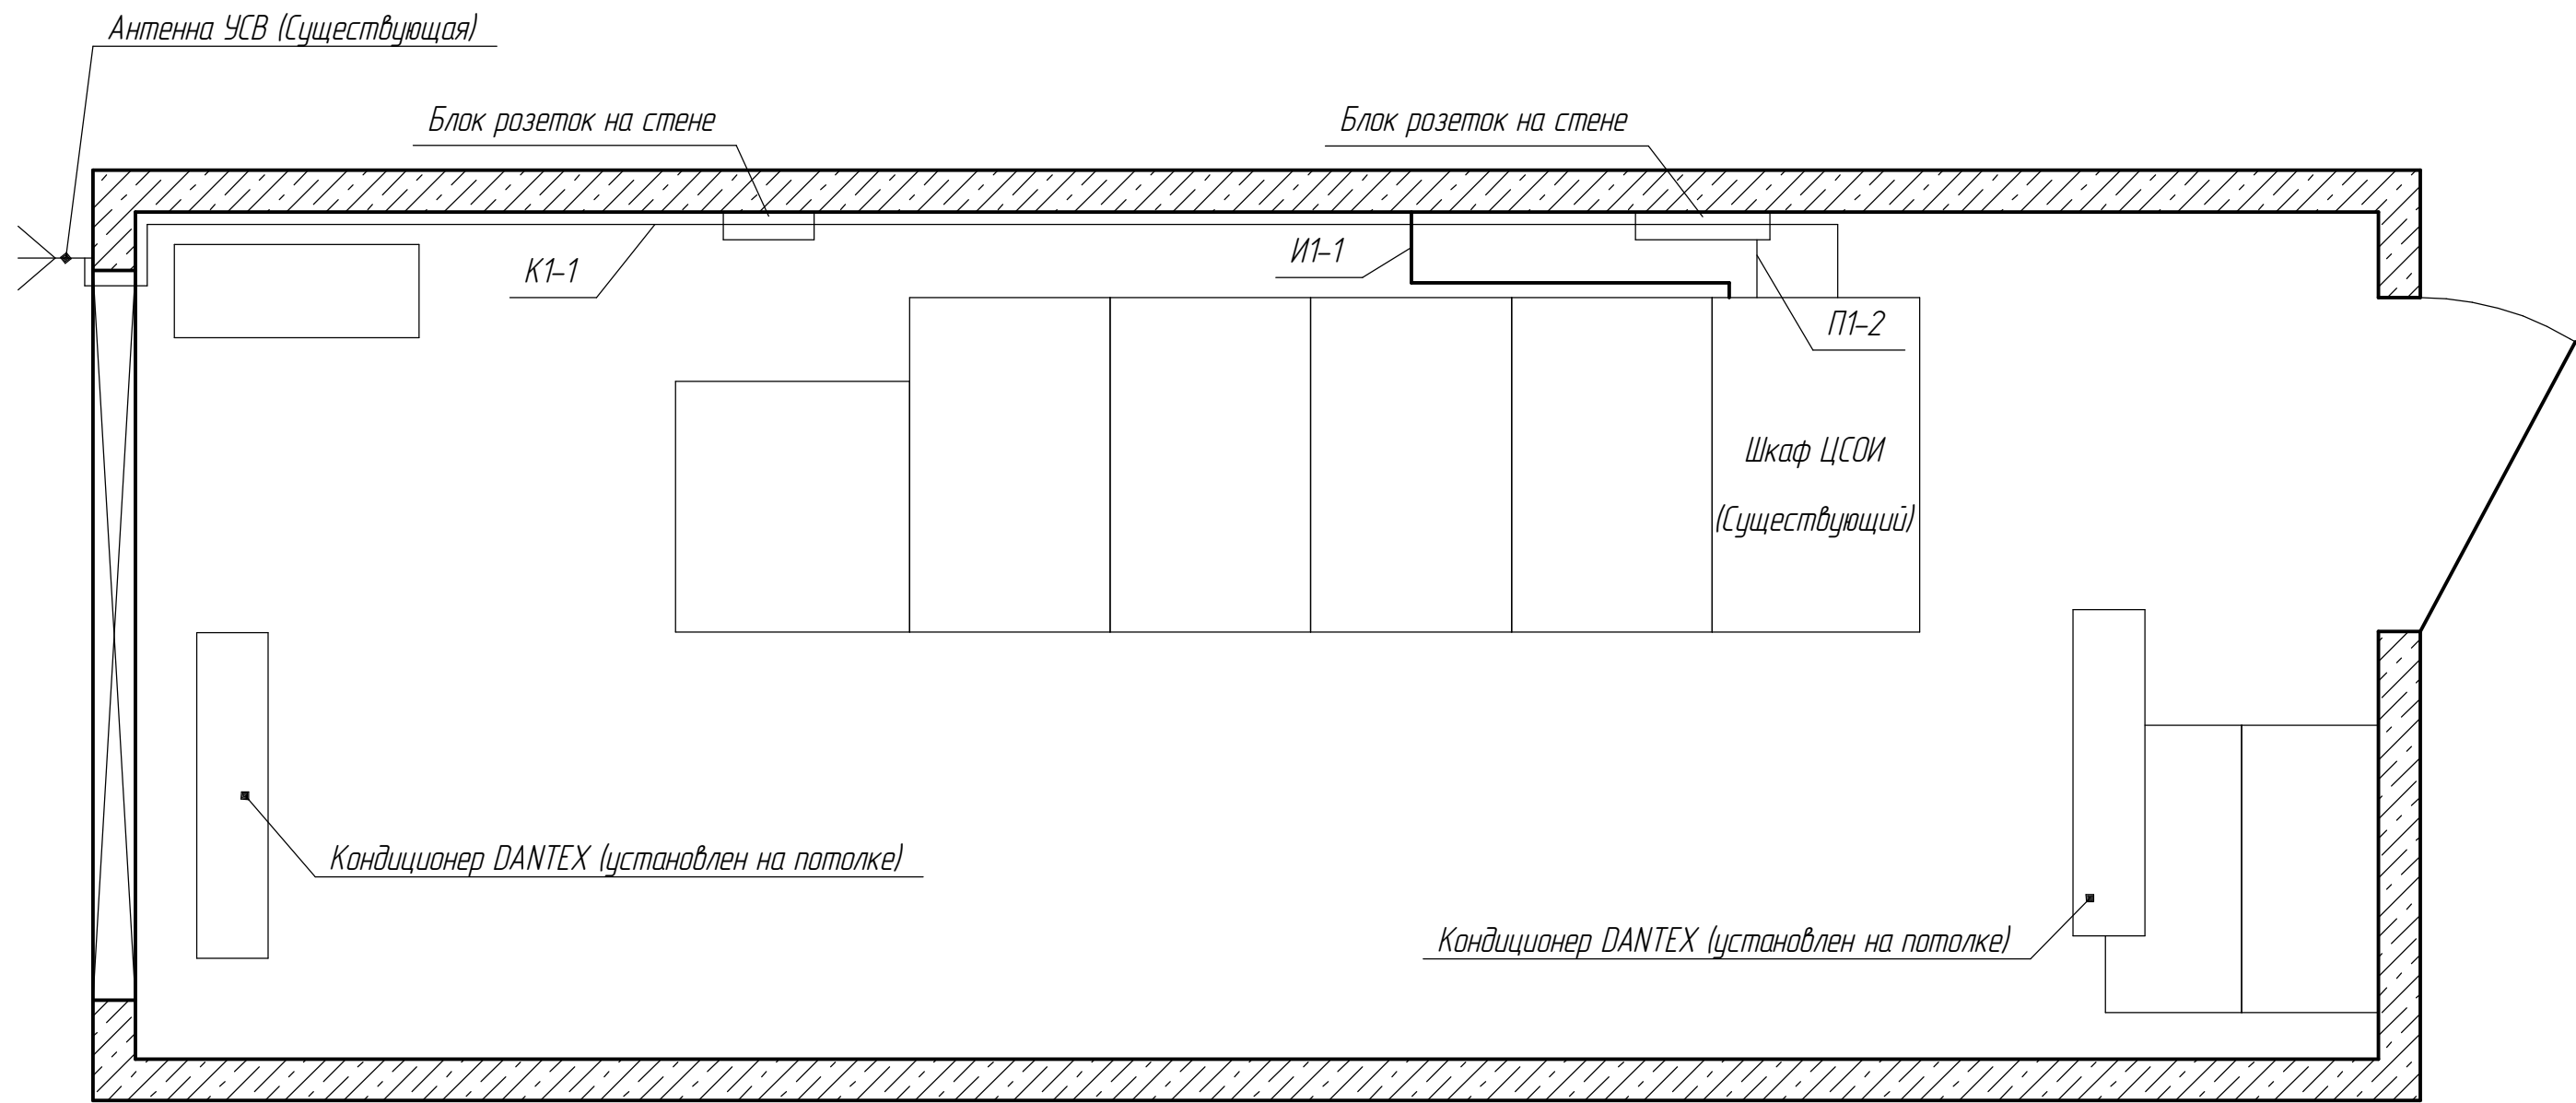


Таблица 1 – Направление кабеля.

Кабель	Откуда	Куда	Примечание
П1-2	Блок розеток	Шкаф ЦСОИ Входной автомат	Существующий
К1-1	Фасад здания Антенна УСВ	Шкаф ЦСОИ УСВ-2	Существующий
И1-1	Выход ЛВС	Шкаф ЦСОИ Сетевой коммутатор	

1. Для подключения питания использовать существующий кабель П1-2.
2. Кабель К1-1 проложить по известному потолку.
3. При прокладке кабелей соблюдать требования РД 34.20.116-93.

						ВЛСТ 983. 00. 001 С8			
						АИИС КУЭ ОАО "Томскэнергосбыт"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЦСОИ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Родичев		Род	01.15		Р		1
Проверил		Шмончев		Ш					
						План расположения оборудования и проводок	ЗАО ИТФ "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"		
Утв.		Шмончев		Ш					